

26.12.2017 TARİHLİ TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

TARİH : 26.12.2017
KARAR NO : 2017/05

Kocaeli Valiliği Aydınlatma Komisyonu gündemindeki konuları görüşmek üzere Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Ahmet BÜYÜKÇELİK aşağıdaki üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı- Yol, Köprü, Proje Şube Müdürlüğünün 27.11.2017 tarihli ve 196039 sayılı yazısı ekinde belirtilen yol yapım çalışmaları kapsamında yol aydınlatması yapılması talebinin yönetmelik kapsamında uygun olarak değerlendirilmesine oybirliğiyle (Ek-1),

2. SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğünün 04.12.2017 tarihli ve 1840 sayılı yazısında Kocaeli İli Kartepe, Başiskele ve İzmit İlçelerinde yazı ekinde belirtilen yerler için aydınlatması yapılması talebinin yönetmelik kapsamında uygun olarak değerlendirilmesine oybirliğiyle (Ek-2),

3. SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğünün 18.12.2017 tarihli ve 1876 sayılı yazısında belirtilen, Kocaeli İli Gebze İlçesi Yenikent Mahallesi 2424 Sokak adresinde yapılacak olan aydınlatma tesisinin genel aydınlatma kapsamına alınması talebinin yönetmelik kapsamında uygun olarak değerlendirilmesine oybirliğiyle,

4. SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğünün 25.12.2017 tarihli ve 1905 sayılı yazısında belirtilen, Kocaeli İli Gebze, Darıca, Dilovası İlçelerinde yazı ekinde belirtilen yerler için aydınlatması tesisi yapılması talebinin yönetmelik kapsamında uygun olarak değerlendirilmesine oybirliğiyle (Ek-3),

5. SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğünün 25.12.2017 tarihli ve 1906 sayılı yazısında belirtilen, Kocaeli İli Kandıra İlçesi Orhan Mahallesi 217 Ada, 251 Parsel adresinde Toki inşaatı ile ilgili 1000 kVA trafo tesisi kurulacağından konut alanı çevresinden geçen imar yolları için yapılacak olan aydınlatma tesisinin genel aydınlatma kapsamına alınması talebinin yönetmelik kapsamında uygun olarak değerlendirilmesine oybirliğiyle,

6. SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğünün 25.12.2017 tarihli ve 1907 sayılı yazısında belirtilen, Kocaeli İli Başiskele İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Galiperenoğlu Caddesi No:1/9 5974 parsel üzerinde yapılmakta olan Haluk MAMİK'e ait konut projesi etrafında bulunan sokaklara aydınlatma yapılması talebinin yönetmelik kapsamında uygun olarak değerlendirilmesine oybirliğiyle,

7. SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğünün 26.12.2017 tarihli ve 1921 sayılı yazısında belirtilen, Kocaeli İli Körfez İlçesi, Hereke Kışladüzü projesine ait İhlamur Caddesi 5. Sokak ve 8. Sokakta, İsmet İnönü Caddesi ve Cihangir Sokak adresinde yapılacak olan aydınlatma tesisinin genel aydınlatma kapsamına alınması talebinin yönetmelik kapsamında uygun olarak değerlendirilmesine oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.

Elekt. Müh. M. Çetin ERGÜN
Kocaeli B.Şehir Bld. Bşk. T.
Üye

Çınar ASLAN
SEDAŞ Kocaeli Şebeke Op. İl Sor.
Üye

Ahmet BÜYÜKÇELİK
Vali Yardımcısı
Aydınlatma Komisyonu Başkanı

Emre BERBER
TEDAŞ Böl. Elek. Elektronik Mühendisi
Üye



s e d a ş

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

25 Aralık 2017

DAĞITIM DİREKTÖRLÜĞÜ
KOCAELİ İŞLETMESİ
(İşletme Bakım Baş Mühendisliği)

0001906

Sayı: TR10.DIS.NOM.110/02

Konu: Aydınlatma Çalışmaları Hk.

T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
AYDINLATMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NA

Kocaeli İli Kandıra İlçesi, Orhan Mahallesi, 217 Ada, 251 Parsel adresinde Toki inşaatı ile ilgili 1000 kVA trafo tesisi kurulacak olup konut alanı çevresinden geçen imar yolları için aydınlatma tesisi yapılması istenmiştir. Yapılacak olan aydınlatma tesisi için aydınlatma komisyon kararı gerekmektedir.

Aydınlatma Komisyonu Başkanlığında değerlendirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

Çınar ASLAN
Kocaeli İl Sorumlusu

BİLGİ:

İşletme Bak.Müd.

78278

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

26. Aralık 2017
Vali Y.

19.12.2017

**SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ**

Kocaeli ili Kandıra İlçesi, Orhan Mahallesi, 217 ada, 251 Parsel adresinde kuracağınız TOKİ
270 Adet, 1 Adet Camii inşaatları ile altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi kapsamında 1000kVA trafo
tesisi kurulacaktır. Gerekli enerji müsaadesi alınmış ve özel maddelerinde konut alanı çevresinden
geçen imar yolları için genel aydınlatma kapsamında aydınlatma yapılması istenmiştir. Aydınlatma
projesi ve işi yapılabilmesi için gerekli aydınlatma komisyon kararının alınmasını

Arz ederiz.

İZ-TAS İNŞAAT METAL MERMER
MADEN TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli, Kandıra İlçesi, Orhan Mahallesi, 217 ada, 251 Parsel
Söleyman Celil V.D.:4830332572

533 706 36 93

20.12.2017 / 1760756



SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

DAĞITIM DİREKTÖRLÜĞÜ

Dağıtım Varlıkları Müdürlüğü

Ar-Ge Planlama ve Şebeke Sağlama Müdürlüğü

Sayı : TR10.DIS.DST.040 / 609

Konu : Güç Talebi

17/08/2017

İZ-TAŞ İNŞ. MET. MER. MAD. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İnaloğlu Cad. Evran Apt. No:2
Yenişehir / DİYARBAKIR

İlgi: 24/07/2017 tarih ve 1338566 evrak kayıt sayılı yazısı.

İlgi yazıda belirtilen; *Kocaeli ili, Kandıra İlçesi, Orhan Mahallesi, 217 ada, 251 parsel adresinde kurulmakta olan TOKİ 270 Adet Konut, 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi* ne ait tesislerinin 1000 kVA güç talebi incelenmiş olup; talebin 154/34,5 kV Kaynarca TM Şile-Kandıra Hattından enerjili, KÖK5611 Esentepe Kabin (6000m 3/0 ve 50m 3(1x240s/25 XLPE)Kandıra Hattından besli, DM5601-TR6020 Kandıra DM'den enerjili (4500m 3/0 ve 2800m 1/0 ve 50m 3(1x240s/25 XLPE), TR6026 Sanayi Kabinden besli (220m 3/0 ve 800m 3(1x95s/16 XLPE)), TR6036 Köprübaşı Kabinden enerjili (280m 3/0 ve 370m 3(1x95s/16 XLPE)), TR6040 Eski Bağ Kabinden besli (550m 3/0 ve 20m 3(1x95s/16 XLPE)), TRP6041 Soğuk Hava Deposu trafosunun B12 (12/8) direğinden (600m SWL) karşılanması kaydıyla ve aşağıdaki şartlar dahilinde uygun bulunmuştur.

GENEL MADDELER

- 1 - Enerji talebiniz ile ilgili hazırlanacak olan Orta Gerilim ve TR Postasına ait projeniz T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya yetkilendirdiği kuruluşlara onaylatılacaktır.
- 2 - Tasdikli projenize göre tesis edilecek ENH tarafınıza ait olacağından, 3. şahıslarla doğabilecek sorunların çözümü şahsınıza / firmanıza ait olacaktır.
- 3 - Enerji alacak müşteriler "Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği" nde belirtilen hususları aynen yerine getireceklerdir.
- 4 - Elektrik tesislerinde kullanılacak malzemeler TSE, ISO, CENELEC, IEC vb., standartlara uygun olması ve kabul yönetmeliği gereği geçici kabul sırasında tesiste kullanılacak malzemelerin muayene ve deney raporları istenecektir.
- 5 - Ölçü devrelerinde kullanılacak Akım trafoları ; 10 MVA' ya kadar 0,5 cl., 10 VA., 10 MVA' nın üzerindeki güçlerde ise 0,2 S cl., 10 VA. Olacak şekilde seçilecektir. Ancak; çekilecek puanta göre akım trafolarının dönüştürme oranları (primer akımları) belirlenecektir. Primerden ölçüm yapılan tesislerde ölçü hücresi gerilim trafosu özellikleri; 34,5 kV/√3 / 0,1kV/√3 C:0,5 30 VA olacaktır.
- 6 - Akım ve gerilim transformatörlerinde muayene yönetmeliği gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ait damga (mühür) bulunacaktır. Ayrıca; Akım trafoları ve ölçüye esas elektrik sayaçları Şirketimiz laboratuvarlarında test ettirilecektir.
- 7 - Akım trafoları ile sayaçlar arasına ölçümü primer tarafından yapılan tesislerde akım test klemensi konulacaktır.
- 8 - Köşk tipi trafo tesislerinde, ölçü hücresi mutlaka giriş hücresinden sonra, SEDAŞ elemanlarınca kolay okunabilecek yere tesis edilecektir. Direk tipi trafo postası tesis edilmesi halinde ise; Trafo postası tesislerinizin girişinde görülebilir noktaya konulacak olup trafo inş kablosu açıkta, fiziki olarak görülebilir şekilde ölçü panosuna irtibatlanacak ve ölçü panosu mutlaka direk üzerine tesis edilecektir.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48
SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Hattı: 186 Ticaret Sicil No: 10941 www.sedas.com.tr - info@sedas.com



- 9 - 30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazeteye göre (sayfa 224) ölçü sistemini OG den yapılan tesislerde Gerilim ölçü transformatörlerinde bağlantı faz-toprak arası olacaktır.
- 10 - Tesis edilecek OG hücreleri metal muhafazalı modüler tip olması gerekmektedir.
- 11 - 36 kV.10kA. metal oksit (pol) ayırıcı parafudr ayırıcı çıkışına değil trafo şartnamelerimizde olduğu gibi hat tarafına takılacaktır. Tesiste TEDAŞ-MYD/96-019.A teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde,
- parafudrlar ile topraklayıcı eksiz ve kesintisiz olarak 95 mm² galvanizli örgülü çelik ileten ile yapılacak ve parafudr ayırıcısı ile Topraklama irtibatı arası flexsbl örgülü bakır (en az 35 mm²) ile montajı yapılacaktır.
- 12 - Tesislerin Topraklama İşlemleri Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
- 13 - Trafo binanız TEDAŞ tarafından kabul edilen şartnameler (DAPT, MOD ve beton KÖŞK) haricinde yapılması durumunda, yapı denetimden onaylı mimari ve statik projeleri, proje dosyasında yer alacaktır.
- 14 - Tesiste kullanılacak transformatörler TEDAŞ - MYD/95.012 E nolu (Atmosfere Açık . Genleşme Depolu OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri) veya TEDAŞ - MYD / 99.032 D nolu (Hermetik Tip OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri) Teknik şartnamesine uygun olacaktır.
- 15 - Trafonun teknik şartnamesine uygunluğunu, (boşta ve yükte kaybını) görmek üzere geçici kabul evraklarına trafo test raporu eklenecektir.
- 16 - Kırsal Kesimde tesis edilecek Enerji Nakil Hatları (Swallow iletenli ENH dahil), Askı takım tertibatlı-Zincir/çubuk izolatörlü olarak projelendirilecek ve tesis edilecektir.
- 17 - Tesis edilecek hat imar planı veya köy yerleşik alanı içerisinde ise beton direk kullanılacaktır. Ancak köy yerleşik alanı içerisinde zorunlu hallerde galvaniz demir direk kullanılacaktır.
- 18 - Şirketimiz yapılacak ENH'den gerekli koşullar sağlandığında, başka müşterilere enerji vermek yetkisindedir.
- 19 - Tesislerinizin içinde hayati önem taşıyan bölümlerin oluşabilecek arızalardan dolayı enerjisiz kalmaması için jeneratör konulması uygun olacaktır. Jeneratör sistemi kurulması halinde projesi tasdik ettirilecek ve geri beslemeyi engelleyen tüm emniyet tedbirleri alınacaktır.
- 20 - Elektrik tesislerinizin işletme ve bakım sorumluluğunu bir elektrik mühendisi üstlenecektir.
- 21 - İşletme Müdürlüğümüz ile sözleşme yapmak üzere gelindiğinde, yazımız ekinde istenilen belgeler temin edilecek ve sözleşme (depozite + pul) ücreti ile enerji verilmek üzere gelindiğinde Geçici kabul ve bağlantı ücreti veznemize yatırılacaktır. (EK-1'de miktarlar belirtilmiş olup fiyat farkı ilave edilir.)
- 22 - Kullanıcı ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu esaslarında Teşekkülümüzce hazırlanan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan Sistem Bağlantı ve / veya Sistem Kullanım Anlaşmasının imzalanması gerekmektedir.
- 23 - Enerji müsaadesi 6 ay (180 gün) süreyle geçerli olup, bu süre içinde hazırlanacak projenin Şirketimize onaylatılması gerekmektedir. Aksi taktirde enerji müsaadeniz geçersiz sayılacaktır.
- 24 - Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. enerji verilen hattın uygun gördüğü bir mahalline uygun gördüğü bir zamanda Kesici Kabin İnşaatı talep edebilir. Müşteri bu sebeple keşif gereğince hissesine düşecek miktarı talep edilmesi halinde defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik Satış Sözleşmesini iptal eder.
- 25 - Tüketim tesisleri için proje onayı yapılmadan tesisin inşasına başlanılmaz.
- 26 - Yeni tesis edilecek yer altı ve yer üstü hatlara ait bilgilerin:
- İmar Planı içinde ise İmar Paftalarında " ITRF-96 Koordinat değerlerinin"
 - İmar planı dışında ise Google Earth Çıktısı üzerinde ve GPS cihazı ile ölçülen ITRF-96 koordinat değerlerinin
- Projede gösterilmesi ve Projelendirmenin ITRF-96 Koordinat Sistemine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, proje onayı sonrasında, İşletmenin Dağıtım Veri Başmühendisliği ile irtibat kurulacak ve sahada numaralandırma işlemleri, Başmühendisliğin kontrolünde tarafınızca yapılacaktır. Hazırlayacağınız projede anılan verilerin olmaması ve sahada

uygulamasının yapılmamış olması durumunda tesislerinizin geçici kabulü yapılmayacak ve enerji verilmeyecektir.

27 - Tesislerinizde (Şehir-Köy Şebekeleri ve ENH' da) yer altı kablosu kullanılması halinde yapım aşamasında kablo montajı ve eklerinin mevzuata uygun yapıldığına ilişkin rapor tutulmak üzere İşletme Müdürlüğümüze başvurulacak ve "uygun yapıldığına dair" belge düzenlenecektir. Bu belge geçici kabul aşamasında kabul heyetine gösterilecek ve kabul evraklarının ekine konulacaktır.

28 - Tesise ait Proje dosyası içerisine projenin 2 adet elektronik ortamda (cd) kopyası eklenecektir.

29- Alçak Gerilim şebekemizin Müşterek AG+OG Şebekeye dönüştürülmesi durumunda müşterinin hat mülkiyeti ve işletme bakım sorumluluğu müşterek şebekenin bitiminden sonra tesis edilecek Sigortalı Topraklı Seksiyoner (STS) direği ile başlar. İkinci olarak: İmar alanı veya yerleşim alanı içinde Alçak Gerilim Şebekesinin bulunmaması durumunda tesis edilecek OG Hattı Müşterek aralıklı olacak ve Müşterinin hat mülkiyeti ve işletme bakım sorumluluğu imar alanı veya yerleşim alanı sınırı bitiminden sonra tesis edilecek Sigortalı Topraklı Seksiyoner (STS) direği ile başlar.

30 - Bağlantı yapılacak direk müşterek direk ise (altta AG iletkeni var) AG-OG arasındaki ve AG iletkenlerinin yere olan mesafesinin Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen emniyet mesafelerini sağlayacak şekilde AG traverslerin aşağıya indirilmesi durumunda müsaade talebi jet travers ile karşılanmaktadır."

31 - 'YG teçhizata ait kablolu giriş/çıkış bağlantılarında, dahili tip Kablo Bağlantı Uçları (Kablo Başlıkları) kullanılacaktır. Kullanılacak kablo başlıkları TEDAŞ'ın ilgili teknik şartnamelerine uygun olacaktır. YG/AG Dağıtım Güç Transformatörünün YG buşing bağlantısında 250 Amper, Ekranlı, L Tipi veya Düz tip Ayrılabilen Ekranlı Tip Kablo Başlıkları kullanılacaktır. YG/AG Dağıtım Güç Transformatörünün AG terminalleri ile AG Panonun giriş terminalleri, kablo bağlantıları yapıldıktan sonra tesadüfen dokunmaya karşı uygun bir yalıtım malzemesi yada teçhizatı kullanılarak yalıtılacaktır. Kullanılacak teçhizat, rahatlıkla sokulup takılabilir olacaktır. YG/AG Dağıtım Güç Transformatörü ile AG Pano arasındaki bağlantıda, bakır-bara kullanılması halinde, baralar tesadüfen dokunmaya karşı uygun bir yalıtım malzemesi ile yalıtılacaktır.

Özel Maddeler

32 - Hattı ve Tesisi koruyacak STS: Branşman direğinden sonra tesis edilecek ilk direk üzerine monte edilecektir.

33 - STS çıkışından 3(1x95s/16 XLPE) veya muadili 3(1x185s/25 XLPE-AL) yeraltı kablo ile bağlantı alınarak, yeni tesis edeceğimiz 7.50m boyutundaki 1000 kVA trafolu beton köşke giriş yapılacaktır.

34 - 7.50 mt boyutunda tesis edilecek 1000 kVA trafolu beton köşke; 1 adet Kesicili Giriş hücresi, 1 adet Gerilim Trafosu Hücresi, 1 adet Trafo Koruma hücresi tesis edilecektir.


35 - Tesis edeceğimiz AG Dağıtım şebekesinde NYY (Cu-Bakır) iletken kullanılacaktır.

36 - Bahse konu konut alanı çevresinden geçen imar yolları için, genel aydınlatma kapsamında hazırlanacak aydınlatma hesap ve projeleri trafo projesi içerisinde yer alacaktır.

37 - Kesicili giriş hücrelerindeki Koruma akım trafoları; Troidal tip 0.72 kV 600/5-5A C1:0,2S FS5 10P10 2,5VA Ith:16 kA Idyn:2,5Ith değerlerinde; Gerilim Trafosu hücresi ise 34,5kV³ / (0,1kV³) / (0,22Kv) C1:0,5-3 60-800 VA teknik donanımlı olacaktır.

38 - Geçici kabul işlemleri ardından tüm tesis Şirketimize devir edilecek olup; devir işlemleri akabinde ferdi abonelik vasıflarına haiz tüm müşteriler AG seviyesinden Şirketimizle bağlantı anlaşması yapacaktır. Ayrıca; Beton Köşkün yeri TEDAŞ adına tapuda tescil işlemi yapılacaktır.

Gereğini rica ederiz

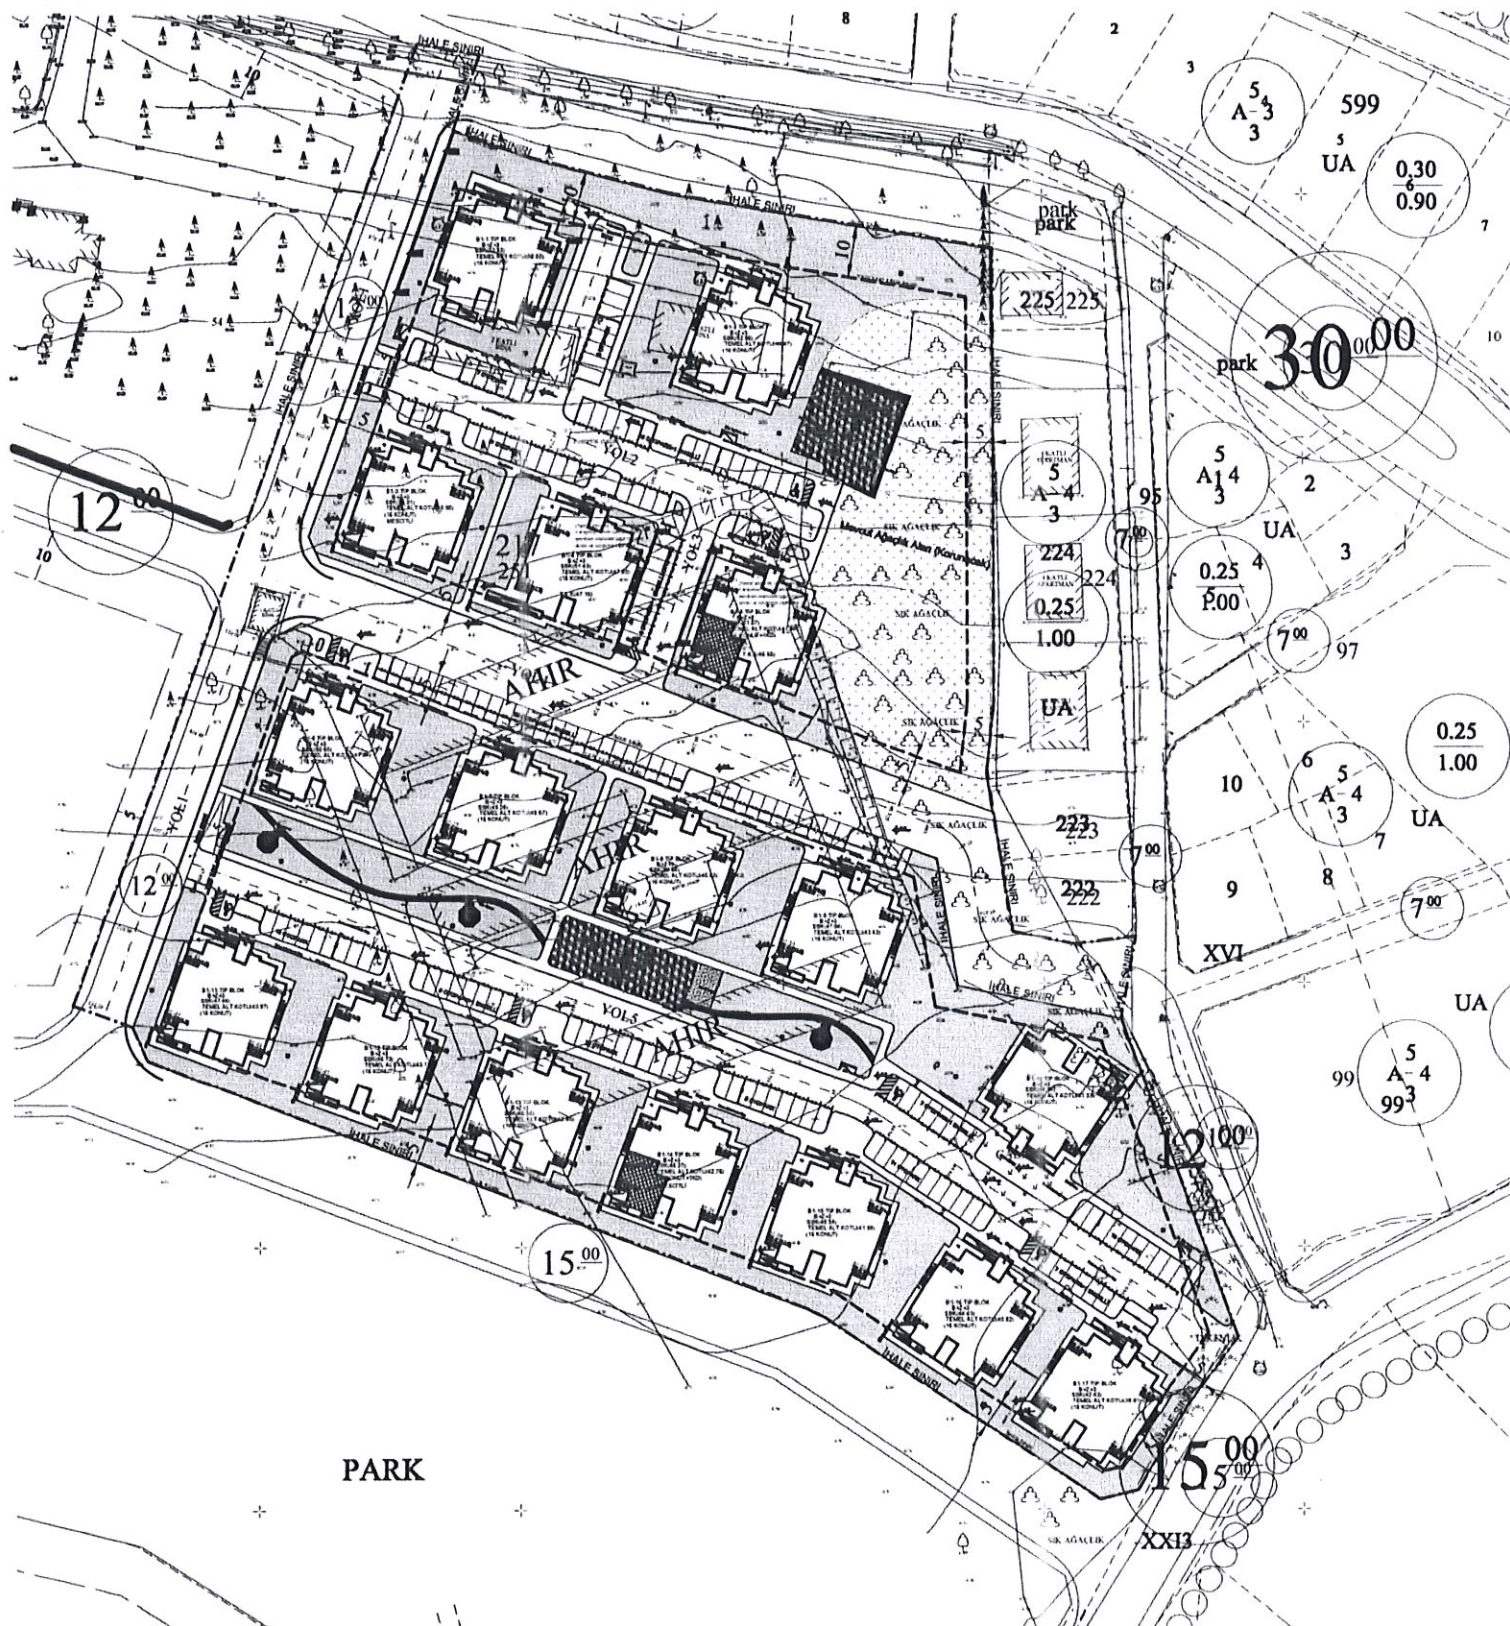

Enver AKA
Dağıtım Varlıkları Müdürü


Ersan ŞENTÜRK
Dağıtım Direktörü

EKİ : Sözleşme Başvuru Gerekleri

BİLGİ :

- En. Müs. ve 3. Şah. Proje Onay Birimi / Kocaeli





s e d a ş

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
DAĞITIM DİREKTÖRLÜĞÜ
KOCAELİ İŞLETMESİ
(İşletme Bakım Baş Mühendisliği)

25 Aralık 2017

0001905

Sayı: TR10.DIS.NOM.110/02-
Konu: Aydınlatma Tesisi Hk.

T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
AYDINLATMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NA

Kocaeli İli, Gebze, Darıca, Dilovası İlçelerinde ekte detayları bulunan aydınlatma tesis projeleri için şirketimiz tarafından gerekli enerji müsaadesi verilmiş ve aydınlatma tesisi yapılması istenmiştir. Yapılacak olan aydınlatma tesisi için aydınlatma komisyon kararı gerekmektedir.

Aydınlatma Komisyonu Başkanlığında değerlendirilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.

Çınar ASLAN
Kocaeli İl Sorumlusu

EK:

-Komisyana girmesi gereken aydınlatma tesisin detayları

78279
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
25 Aralık 2017
Vali Y.
Z. O. H.

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA AYDINLATMA KOMİSYON KARARI GEREKLİ İŞLER					Adres	
SIRA NO	İl	İlçe	Mahalle	Proje Adı (özet halinde)		
1	KOCAELİ	DARICA	NENEHATUN	4TR60 1000 KVA B.KÖSK	Anıl, Erkan, Rüzgarlı Sokaklar	
2	KOCAELİ	DARICA	BAGLARBAŞI	4TR29 630 KVA B.KÖSK	İnce, Ayvaz, Semazen Sokaklar	
3	KOCAELİ	DİLOVASI	ORHANGAZI	5TR1 YERALTI	İD-100 Yavuz Sultan Selim Caddesi	
4	KOCAELİ	GEBZE	BEYLİKBAĞI	TOPAL OSMAN AĞA CADDESİ YG+AG+AYD.	Yavuz Selim Caddesi, 319/1, 318/1, 306/3,	
5	KOCAELİ	GEBZE	İNONU	4TR67/1 400 KVA TRP	2109 Sokaklar	
6	KOCAELİ	DARICA	NENEHATUN	4TR60 1000 KVA B.KÖSK	1976/1 Sokak	
7	KOCAELİ	DARICA	BAGLARBAŞI	4TR29 630 KVA B.KÖSK	Anıl, Erkan, Rüzgarlı Sokaklar	
8	KOCAELİ	GEBZE	BEYLİKBAĞI	TOPAL OSMAN AĞA CADDESİ YG+AG+AYD.	İnce, Ayvaz, Semazen Sokaklar	
					Yavuz Selim Caddesi, 319/1, 318/1, 306/3,	



s e d a ş

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

25 Aralık 2017

DAĞITIM DİREKTÖRLÜĞÜ
KOCAELİ İŞLETMESİ
(İşletme Bakım Baş Mühendisliği)

0001907

Sayı: TR10.DIS.NOM.110/02
Konu: Aydınlatma Tesis Hk

T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
AYDINLATMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NA

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi Galipereñoğlu Caddesi No:1/9 5974 parsel üzerinde yapılamakta olan Haluk MAMİK'e ait konut projesi etrafında bulunan sokaklara aydınlatma yapılması istenmiştir. Yapılacak olan aydınlatma tesisi için aydınlatma komisyon kararı gerekmektedir. Aydınlatma Komisyonu Başkanlığında değerlendirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.


Çınar ASLAN
Kocaeli İl Sorumlusu

BİLGİ:

İşletme Bak.Müd.

78281
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
26 Aralık 2017
Vali Y.


Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48
SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Hattı: 186 Ticaret Sicil No: 10941 www.sedas.com - info@sedas.com



YAVUZ EREL
MÜHENDİSLİK
Proje Danışmanlık Taahhüt

Konu: :Kom. Kararı
Sayı :2017/2146

Tarih:21.12.2017

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Dağıtım Direktörlüğü
İşletme Bakım Grup Müdürlüğü
KOCAELİ İŞLETME

30.11.2017 tarih 6066 sayılı AR-GE Planlama ve Şebeke Sağlama Müdürlüğü yazısı

Kocaeli İli Baş iskele ilçesi Yeşilyurt Mah. Galipereñoğlu cad. No:1/9 5974 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Haluk Mamik 'e ati konut projesi etrafında bulunan iki sokağın aydınlatmasının ilgi tarih sayılı yazı ile tarafımızca yapılması istenmiş olup; aydınlatma şebekesi yapımı için komisyon kararına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gerekli Komisyon Kararının alınması arz ederiz.

Yavuz EREL
Elektrik Mühendisi
T.C. Dp. No: 27016
Ülke No: 25087

Ekler;

1) İlgili yazı ve ekleri

22.12.2017/1765537

Önerilen Siteler 2) Blow for PM after ma

ÖA-2.1

E=0.90
Hmax=3 Kat

ÖHB

ÖA-5.1

UA-2.1

UA-2

E=0.90
Hmax=4 Kat

UA-2

5
A-3
0.30
0.90

11X10

E=0.90
Hmax=3 Kat

UA-2

K8BMK:17.11.2016/6

1 KOCATEPE

DAĞITIM VARLIKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE PLANLAMA VE ŞEBEKE SAĞLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
Enerji Müsaadeleri ve 3. Şahıslar Proje Onay Başmühendisliği;
KOCAELİ

30 Kasım 2017

Sayı : TR10-DIS-DST-040-02/6066
Konu : O.G. Enerji Müsaadesi Revize Talebi

YAVUZ EREL MÜHENDİSLİK
Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:119
Birleşim İş Merkezi Kat:3/308 İzmit / KOCAELİ

İlgi: 16.11.2017 tarih ve 1670889 sayılı yazınız.

İlgi yazıda *Kocaeli* ili, *Başıskele* İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi No:1/9 5974 Parsel üzerinde yapılmakta olan Haluk MAMİK' e ait konut projesi için 29.05.2017 tarih ve 2489 sayı ile düzenlenen enerji müsaadesinin 34 ve 35. maddelerinin revize edilmesi talep edilmektedir

Bahse konu konut alanı çevresinden geçen imar yolları yazımızın ekinde görüleceği gibi mevcut olup, enerji müsaadesi yazınızda 34. ve 35. Maddelerde belirtilen aydınlatma şebekesi için komisyon kararının alınması, projelendirilmesi ve tesis edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederiz


Duygu B. ŞAHİN
Enerji Müsaadeleri ve
3.Şahıs.Prj.Onay.Uzm.


Z. Onur ŞENEL
Enerji Müsaadeleri ve
3.Şahıs.Prj.Onay.Başmüh.

BİLGİ :

- Müşteri Hizmetleri Merkezi.

EKİ :

- İmar planı örneği



s e d a ş

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

26 Aralık 2017

DAĞITIM DİREKTÖRLÜĞÜ
KOCAELİ İŞLETMESİ
(İşletme Bakım Baş Mühendisliği)

0001921

Sayı: TR10.DIS.NOM.110/02
Konu: Aydınlatma Çalışmaları Hk.

T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
AYDINLATMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NA

Kocaeli İli Körfez İlçesi, Hereke Kışladüzü projesine ait İhlamur Caddesi, 5. Sokak ve 8.Sokakta, İsmet İnönü Caddesi ve Cihangir Sokakta imar yolları için aydınlatma tesisi yapılması istenmiştir. Yapılacak olan aydınlatma tesisi için aydınlatma komisyon kararı gerekmektedir.

Aydınlatma Komisyonu Başkanlığında değerlendirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.


Çınar ASLAN
Kocaeli İl Sorumlusu

BİLGİ:

İşletme Bak.Müd.

78276
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
26 Aralık 2017
Vali Y.



Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48
SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Hattı: 186 Ticaret Sicil No: 10941 www.sedas.com - info@sedas.com



s e d a ş

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
DAĞITIM DİREKTÖRLÜĞÜ
KOCAELİ İŞLETMESİ
(İşletme Bakım Baş Mühendisliği)

18 Aralık 2017

0001376

Sayı: TR10.DIS.NOM.110/02
Konu: Aydınlatma Tesisi Hk.

T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
AYDINLATMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NA

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Yenikent Mahallesi, 2424 Sokak adresinde yapılacak olan aydınlatma projesine gerekli enerji müsaadesi verilmiş olup imar yolu için aydınlatma yapılması istenmiştir. Yapılacak olan aydınlatma tesisi için aydınlatma komisyon kararı gerekmektedir.

Aydınlatma Komisyonu Başkanlığında değerlendirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

76896

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

20 Aralık 2017

VAN Y.
I. D. 24/12/2017

Çınar ASLAN
Kocaeli İl Sorumlusu



s e d a ş

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

DAĞITIM DİREKTÖRLÜĞÜ
KOCAELİ İŞLETMESİ
(İşletme Bakım Baş Mühendisliği)

04 Aralık 2017

0001840

Sayı: TR10.DIS.NOM.110/02

Konu: Aydınlatma Tesis Hk

T.C.

KOCAELİ VALİLİĞİ
AYDINLATMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NA

Kocaeli İli Kartepe, Başiskele ve İzmit İlçelerinde ekteki yerler için aydınlatma yapılması istenmiştir. Yapılacak olan aydınlatma tesisi için aydınlatma komisyon kararı gerekmektedir. Aydınlatma Komisyonu Başkanlığında değerlendirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

74167
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
04 Aralık 2017
Vali Y.
Q. Ş. Ş. (Oran)

Çınar ASLAN
Kocaeli İl Sorumlusu

EK:

-Komisyona girmesi gereken aydınlatma tesisin detayları

SIRA NO	PROJE ADI	İlçesi	Mahalle	Cadde	Sokak
1	KARTEPE FATİH SULTAN MEHMET MAH. İLAVE TR BETON KÖŞK TESİSİ	KARTEPE	FATİH SULTAN MEHMET	KESER,ASİLLER, ALTUNHISAR,HANIMAĞA	ÇAMLIK
2	OVACIK AĞ YERALTI TESİSİ	BAŞİSKELE	OVACIK		YENİYOL
3	OTOGAR K1 KAVŞAĞI AYDINLATMA PROJESİ	İZMİT	YENİŞEHİR, YAHTYA KAPTAN	İZMİT-KANDIRA YOLU,ANADOLU OTOYOLU KANDIRA BAĞLANTISI	BOSTANLI,ARAÇ,İNCİRLİ,ŞEHİT ENDER GÜVEN,HUZURLU,ATEŞ BÖCEĞİ,ZAMBAK
4	KARTEPE ASLANBEY BAŞARAN MAH.AĞ/ÖG YERALTI VE AYDINLATMA PROJESİ	KARTEPE	ARSLANBEY	KIŞLA,İZMİT,BELEDİYE	

T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı – Yol, Köprü, Proje Şube Müdürlüğü

SAYI : 30932671- **313.03/196039**
KONU: Genel Aydınlatma Yapılması

27.11/2017

T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
(İl Aydınlatma Komisyonu Başkanlığı' na)

Daire başkanlığımızca ek'teki listede verilen ve proje çalışmaları yürütülen işlere ait yollar için proje kapsamında yol aydınlatması yapılması planlanmaktadır. Listenin incelenerek görüşlerinizin bildirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.


Mustafa ALTAY
Başkan a.
Genel Sekreter Yardımcısı

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

27.11-2017
Vali Y.

EKLER: 1. CD (1 Adet)
2. Vaziyet Planı

T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı – Yol, Köprü, Proje Şube Müdürlüğü

SAYI : 30932671-313.03/196039

27.11./2017

KONU: Genel Aydınlatma Yapılması

YATIRIM PROJE LİSTESİ

AYDINLATMA KOMİSYON KARARI ALINMASI GEREKEN CADDELERİN LİSTESİ

- 1) GÖLCÜK İLÇESİ, D-130 YÜZBAŞILAR KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPIM İŞİ
- 2) KARAMÜRSEL İLÇESİ, KARAMÜRSEL KENT MEYDANI AYDINLATMA İŞİ
- 3) GEBZE İLÇESİ, YENİ BAĞDAT VE GENÇLİK CADDELERİ TEM OTO YOLU KÖPRÜLERİNİN İKİLENMESİ İŞİ
- 4) KÖRFEZ İLÇESİ, İLİM TEPE YOLU YAPIM İŞİ
- 5) İZMİT İLÇESİ, RIZAPAŞA- KÜBRA SOKAK DERE KÖPRÜSÜ BAĞLANTI YOLLARI